



ГКУ РХ «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА»

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИВОДИТ К ТРАГИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧАСТНОМ ДОМОВЛАДЕНИИ



РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЕЧЕЙ, КОТЛОВ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ. ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИСПРАВНОЕ ПЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ!



ПРОВЕРЯЙТЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ. ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕГРУЖАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ ОДНОВРЕМЕННЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ!



СВОЕВРЕМЕННО ОЧИЩАЙТЕ ДЫМОХОДЫ И ПОВЕРХНОСТЬ ПЕЧИ ИЛИ КОТЛА ОТ САЖИ, ПЫЛИ И ДРУГИХ ГОРЮЧИХ ОТЛОЖЕНИЙ. ПРОВЕРЬТЕ, СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ВАША ПЕЧЬ/КОТЕЛ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМ И ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (СМОТРИ НА ОБОРОТЕ).



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ И ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ ТОЛЬКО ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ. ЗАПРЕЩЕНО ОСТАВЛЯТЬ ВКЛЮЧЕННЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ БЕЗ ПРИСМОТРА!



ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕКАЛИВАТЬ ПЕЧИ И КОТЛЫ С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТОПКОЙ, СЖИГАЯ ТОПЛИВА БОЛЬШЕ ТОГО КОЛИЧЕСТВА, НА КОТОРОЕ ОНИ РАСЧИТАНЫ.



ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА ПЕЧЕЙ И КОТЛОВ БЕНЗИН, КЕРОСИН И ДРУГИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, СПЕЦИАЛЬНО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭТОГО.



ОЧИЩАЙТЕ ПРИЛЕГАЮЩУЮ К ЖИЛОМУ ДОМУ ТЕРРИТОРИЮ ОТ МУСОРА, ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ, СУХОЙ ТРАВЫ И Т.Д. ВЫЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАПРЕЩЕНО!



ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИСПРАВНЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ. РАЗМЕЩАТЬ МЕБЕЛЬ, ГОРЮЧИЕ ПРЕДМЕТЫ И МАТЕРИАЛЫ НА РАССТОЯНИИ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ МЕНЕЕ 0,2 м ПО ГОРИЗОНТАЛИ И 0,7 м ПО ВЕРТИКАЛИ.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



УСТАНОВИТЕ ЁМКОСТЬ (БОЧКУ) С ВОДОЙ У КАЖДОГО ЖИЛОГО СТРОЕНИЯ.



ВЫСЫПАЙТЕ ЗОЛУ И ШЛАК В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННОЕ МЕСТО (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕР) И ПРОЛИВАЙТЕ ВОДОЙ.



НАУЧИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ОГНЕМ И ВСЕМ ЧТО С НИМ СВЯЗАНО. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ИМ ИГРАТЬ СО СПИЧКАМИ, ЗАЖИГАЛКАМИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ.



УСТАНОВИТЕ В СВОЕМ ДОМЕ АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (АПИ). ПРИБОР РЕАГИРУЕТ НА МАЛЕЙШУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ ДЫМА И ПОДАЁТ МОЩНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СПОСОБНЫЙ РАЗБУДИТЬ ДАЖЕ СПЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА.

« _____ » _____ 20 _____ год

С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлен(а), даю свое согласие ГКУ РХ «Противопожарная служба» на обработку моих персональных данных в качестве общедоступных, в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», для организации пожарно-профилактической деятельности.


Адрес: _____

Фамилия И.О.: _____

Памятку вручил: _____

требования норм и правил пожарной безопасности при устройстве каменных печей, металлических печей и котлов в жилых домах

В ЖИЛЫХ ДОМАХ

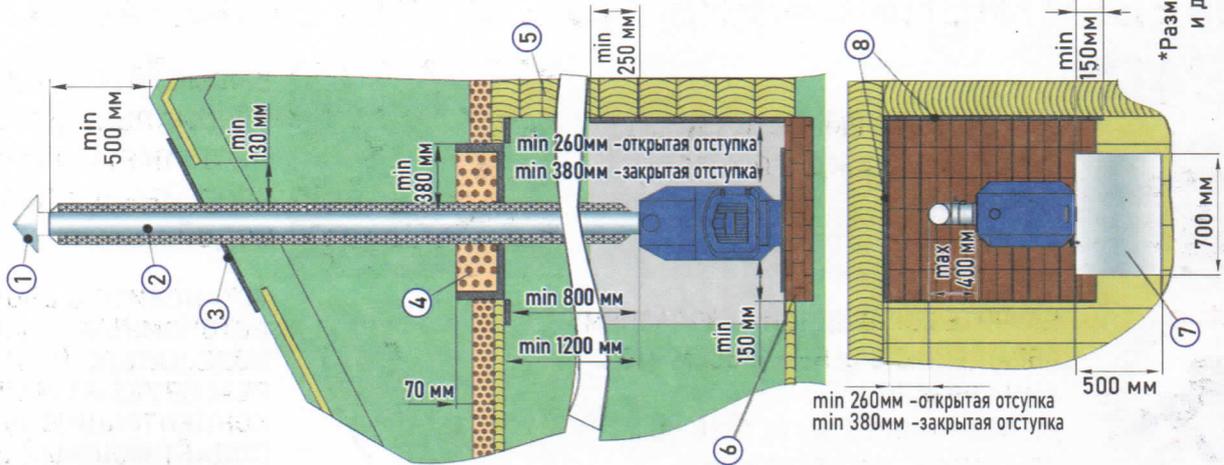

Не ниже конька крыши или парапета
 - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
 Не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту,
 - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

min 1000мм для печей длительного горения
 min 350мм для печей с периодической топкой
 min 5000 мм

- 1 Зонтик
- 2 Дымоход заводского изготовления
- 3 Перекрытие из негорючих материалов для крыши
- 4 Потолочная разделка
- 5 Стены из горючих материалов
- 6 Основание из негорючих материалов
- 7 Предтопочный лист
- 8 Лист из негорючих материалов

- Металлический лист по теплоизоляционному материалу (асбестовому картону) толщиной 10 мм
- Дерево (горючий материал)
- Утеплитель (керамзит/шлак/базальтовая вата)
- Кирпич и т.п. (негорючий материал)

*Размеры разделок и отступок у теплоэнергующих аппаратов (в том числе каминов) и дымовых каналов заводского изготовления следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

